



Паспорт изделия

Источник бесперебойного питания
СГЭП

СГП2-010НБ Р203619

СГП2-010НЕ Р2036

СГП2-020НБ Р207219

СГП2-020НЕ Р2072

СГП2-030НБ Р209619


СГП2-030НЕ Р2096

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация.
2. Технические характеристики.
3. Срок службы и гарантия.
4. Техническое обслуживание.
5. Консервация и правила хранения.
6. Свидетельство об упаковывании.
7. Свидетельство о приемке.
8. Транспортирование.
9. Заметки по эксплуатации.
10. Сведения об утилизации.
11. Комплектность.
12. Движение изделия при эксплуатации.
13. Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям.
14. Гарантийный талон.
15. Данные о персонале, допущенном к эксплуатации ИБП.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СГП2-010НБ Р203619

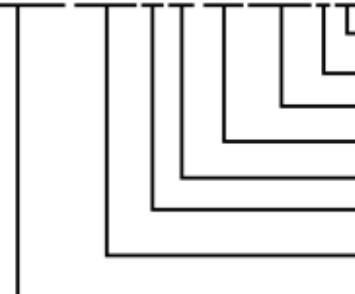

- Емкость встроенной АКБ
- Кол-во встроенных групп АКБ
- Напряжение АКБ
- Тип ИБП
- Версия ИБП с встроенной АКБ
- Форм-фактор Tower
- Выходная мощность 1кВА
- Серия ИБП



ВНИМАНИЕ!

Перед любыми действиями с ИБП необходимо изучить паспорт изделия и руководство по эксплуатации.



ВНИМАНИЕ!

К обслуживанию и ИБП допускаются лица, изучившие настоящий паспорт, руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж.

1. Общая информация.

1.1. Назначение изделия.

Источник бесперебойного питания (далее – ИБП), предназначен для обеспечения непрерывности подачи электропитания переменного тока. ИБП также может использоваться для улучшения качества источника электропитания, удерживая его характеристики в заданных пределах.

ИБП представляет собой сочетание преобразователей, переключателей и устройств хранения электроэнергии (аккумуляторных батарей), образующее систему электропитания для поддержания непрерывности питания нагрузки в случае отказа источника энергоснабжения.

1.2. Условия эксплуатации

ИБП рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в помещениях без непосредственного воздействия прямых солнечных лучей, осадков песка, ветра пыли без конденсации влаги при:

- изменениях температуры воздуха от плюс 5°C до плюс 40° С;
- относительной влажности окружающего воздуха до 95% при температуре плюс 40°C и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферном давлении от 84 кПа до 107 кПа (от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст.).

Помещения должны быть защищены от влияния активных химических воздействий.

Конструкция ИБП не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во взрывоопасных помещениях.

1.3. Сведения о производителе.

Производитель: ООО «НПП СГЭП»

Юр. адрес: 115230, Россия, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.2, стр. 34

1.4. Сведения о содержании драгоценных металлов.

Изделие не содержит драгоценных металлов.

1.5. Сведения об изделии.

Модель: _____

Серийный номер: _____

2. Технические характеристики.

Модель		СГП2-010НБ / СГП2-010НЕ	СГП2-020НБ / СГП2-020НЕ	СГП2-030НБ / СГП2-030НЕ
Вход	Входное напряжение (В)	220/230/240		
	Частота (Гц)	40-70		
	Диапазон входного напряжения (В)	110...288		
	Коэффициент мощности	≥0,99		
Выход	Мощность (кВА)	1	2	3
	Мощность (кВт)	0,9	1,8	2,7
	Коэффициент мощности	0,9		
	Выходное напряжение (В)	220/230/240 ±1%		
	Частота (Гц)	50/60 ±0,01% (при питании инвертора от батареи)		
	Несбалансированная нагрузка	≤2% при 50% небалансе; ≤5% при 100% небалансе		
	Форма волны выходного сигнала	Чистая синусоида, КНИ <1%		
	Время переключения на батареи (мс)	0		
	КПД	87%	91%	90%
Батарея	Перегрузочная способность инвертора	105% - 130% нагрузки - 1 мин.; 130% - 150% нагрузки - 30 сек.		
	Номинальное напряжение шины постоянного тока	36 В	72 В	96 В
	Количество АКБ 12В	3 шт. × 9 Ач / Внешние	6 шт. × 9 Ач / Внешние	8 шт. × 9 Ач / Внешние
Другое	Максимальный ток заряда встроенного ЗУ	1A / 8A		
	Коммутационные порты	Стандартно: RS232, EPO Опционально: сухие контакты, USB (B Type), SNMP плата		
	Дисплей	ЖК дисплей + светодиоды		
	Оповещение	Выход параметров входной сети за допустимые пределы, низкий заряд батареи, перегрузка, сбой в работе ИБП		
	Защита	Низкий заряд батареи, перегрузка, короткое замыкание, превышение температуры, высокое/низкое напряжение на выходе		
	Уровень шума на расстоянии 1 м (дБА)	<43 дБА при <70% нагрузки	<45 дБА при <70% нагрузки	
		<47 дБА при >70% нагрузки	<50 дБА при >70% нагрузки	
	Рабочая температура (°C)	0...40		
	Степень защиты	IP20		
	Относительная влажность	0...95% (без образования конденсата)		
	Габариты (ШxГxВ), мм	144×353×222	190×374×336	190×427×336
	Вес с внутренними / внешними АКБ (кг)	10,5 / 5	21 / 8,5	24,5 / 9,5

3. Срок службы и гарантии.

3.1. Срок службы.

ИБП является восстанавливаемым, обслуживаемым и рассчитан на круглосуточный режим работы. Срок службы ИБП не менее 10 лет (без учета ресурса АКБ) в том числе срок хранения 3 месяца в упаковке производителя в складских помещениях. Указанный срок службы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

3.2. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие качества ИБП СГЭП техническим характеристикам и требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный ремонт осуществляется на территории сертифицированных изготовителем сервисных центров. Доставка до сервисного центра осуществляется потребителем собственными силами и за свой счет.

3.3. Гарантийный срок.

Гарантийный срок эксплуатации ИБП – 24 месяца со дня продажи, АКБ – 12 месяцев со дня продажи.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров ИБП из-за повреждений, вызванных потребителем или другими лицами, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае обслуживания и/или ремонта ВБМ неуполномоченным производителем персоналом, не имеющим соответствующий сертификат производителя, а также в случае нарушения целостности гарантийных пломб производителя имеющихся на корпусе оборудования.

ИБП, у которых в пределах гарантийного срока будет выявлено несоответствие техническим характеристикам, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием – изготовителем при наличии гарантийного талона.

Если устранение неисправности производилось более 10 дней, гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого ИБП находился в ремонте.

4. Техническое обслуживание.



Внимание! Внутри ИБП или аккумуляторной группы нет компонентов, нуждающихся в обслуживании или ремонте пользователем. Поэтому **НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КОРПУС ИБП**. Не прикасайтесь к любой клемме группы аккумуляторов. Внутри ИБП существует риск поражения электрическим током, даже при его полном отключении (из-за компонентов, накапливающих энергию).

Категорически запрещено открывать ИБП для ремонта, обслуживания и т.д. персоналу, не имеющему действующего сертификата от производителя, подтверждающего прохождение специального обучения и дающего необходимые полномочия на проведение указанных действий, в противном случае возможны серьезные травмы.

ИБП серии СГП2 Р2 рассчитаны на минимальное техническое обслуживание пользователем, для многолетней безотказной эксплуатации пользователю необходимо выполнять нижеприведенные процедуры.

4.1 Ежедневные проверки.

Ежедневно проверяйте ИБП, обращайте внимание на следующее:

- Проверка операторской (лицевой) панели. Убедитесь в том, что все индикаторы и измерения параметров исправны, на ЖК-дисплее отсутствуют предупреждающие или аварийные сообщения.

- Проверка ИБП на признаки перегрева.
 - Визуальная проверка вращения вентиляторов охлаждения.
 - Проверка на наличие каких-либо изменений в звуке работы ИБП.
 - Проверка на засоренность вентиляционных отверстий системы охлаждения ИБП пылью или любыми иными посторонними предметами, при наличии, удалите их пылесосом.
- Убедитесь в отсутствии каких-либо предметов, оставленных на ИБП.

4.2 Еженедельные проверки.

Проверка и фиксация показаний лицевой панели:

- Измерьте значения выходного напряжения ИБП по каждой из фаз и зафиксируйте показания.
- Измерьте значения выходного тока ИБП и зафиксируйте показания.
- Выполните проверку аккумуляторной батареи с помощью внутренней команды тестирования АКБ и проверьте их состояния.

По мере возможности, фиксируйте наблюдения за ИБП, сравните данные с

предыдущими записями и постараитесь определить возможные расхождения, в случае добавления новой нагрузки, фиксируйте технические характеристики и тип нагрузки, эти данные помогут сервисному персоналу определить причину неисправности, в случае ее появления.

При обнаружении значительного расхождения между записями без какой-либо видимой причины, следует немедленно обратиться в службу технической поддержки.

4.3 Ежегодное техническое обслуживание.

Для обеспечения надежной и эффективной работы ИБП и группы аккумуляторных батарей необходимо выполнять ежегодное техническое обслуживание сертифицированным персоналом не менее двух раз в год.

5. Консервация и правила хранения.

При консервации необходимо извлечь АКБ из аккумуляторного отсека. Каждые 6 месяцев АКБ необходимо подзаряжать.

Хранение упакованных ИБП должно производиться в транспортной упаковке в отапливаемых хранилищах на стеллажах с учетом требований ГОСТ 15150.

Расположение ИБП в хранилищах должно обеспечивать к ним свободный доступ. В хранилище не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

В складских помещениях, где хранятся ИБП, должны быть обеспечены условия хранения 1 по ГОСТ 15150:

- температура окружающей среды от -21° С до +70° С;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25° С без конденсата.

Упакованные ИБП следует хранить на стеллажах. Расстояние между отопительными устройствами хранилища и ИБП должно быть не менее 0,5 м.

При складировании ИБП в индивидуальной упаковке допускается их штабелирование не более чем по 3 шт.

6. Свидетельство об упаковывании.

Изделие упаковано согласно требованиям технической документации.

Печать _____ Дата _____

7. Свидетельство о приемке.

Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и требованиям технических условий, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Печать _____ Дата _____

8. Транспортировка

Транспортировка упакованных ИБП должна производиться в условиях 5 по ГОСТ 15150 в крытых вагонах (либо другими видами наземного транспорта, предохраняющими их от непосредственного воздействия осадков), а также в герметизированных отсеках самолетов на любые расстояния.

Размещение и крепление в транспортных средствах, упакованных ИБП должно обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Упаковка должна быть защищена от прямого воздействия атмосферных осадков и брызг воды.

После транспортирования при отрицательных температурах, перед включением, ИБП без упаковки должен быть выдержан при комнатной температуре не менее 24 ч.

9. Заметки по эксплуатации.

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт должны производиться техническим персоналом, изучившим настоящий паспорт и инструкцию по эксплуатации, и выполняться только квалифицированными специалистами. Для обеспечения безотказной работы своевременно

проводите техническое обслуживание в течение всего срока эксплуатации.

10. Сведения об утилизации.

В составе ИБП есть свинцовые аккумуляторы, имеющие опасность для окружающей среды. После использования своего ресурса аккумуляторы должны быть переданы на утилизацию в организацию, имеющую соответствующие лицензии и сертификаты.

11. Комплектность.

Модель	СГП2-010НБ / СГП2-010СБ	СГП2-020НБ / СГП2-020СБ	СГП2-030НБ / СГП2-030СБ
ИБП	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Кабель питания (вход)	1 шт.	1 шт.	1 шт.
SNMP Карта удаленного мониторинга	опция	опция	опция
Карта реле-интерфейса с портом DB9	опция	опция	опция
Карта реле-интерфейса с клеммным терминалом 9-pin	опция	опция	опция

12. Движение изделия при эксплуатации.

11.1. Движение изделия при эксплуатации

11.2. Сведения о закреплении изделия при эксплуатации


13. Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям.

12. 1. Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям.

14. Гарантийный талон.

14.1. Сведения о продаже.

Дата продажи: _____

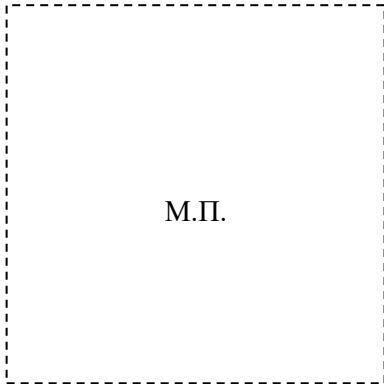

М.П.

14.2. Сведения о гарантийном ремонте.

Дата начала ремонта _____

Дата завершения ремонта _____

Название организации _____

ИИН _____

КПП _____

Телефон _____

Сертификат _____

Дата выдачи сертификата _____

Специалист выполнивший ремонт _____

Должность _____

Дата начала ремонта _____

Дата завершения ремонта _____

Название организации _____

ИИН _____

КПП _____

Телефон _____

Сертификат _____

Дата выдачи сертификата _____

Специалист выполнивший ремонт _____

Должность _____

Дата начала ремонта _____

Дата завершения ремонта _____

Название организации _____

ИИН _____

КПП _____

Телефон _____

Сертификат _____

Дата выдачи сертификата _____

Специалист выполнивший ремонт _____

Должность _____

15. Данные о персонале, допущенном к эксплуатации ИБП.

EAC