



| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
| | | |


Вид спереди

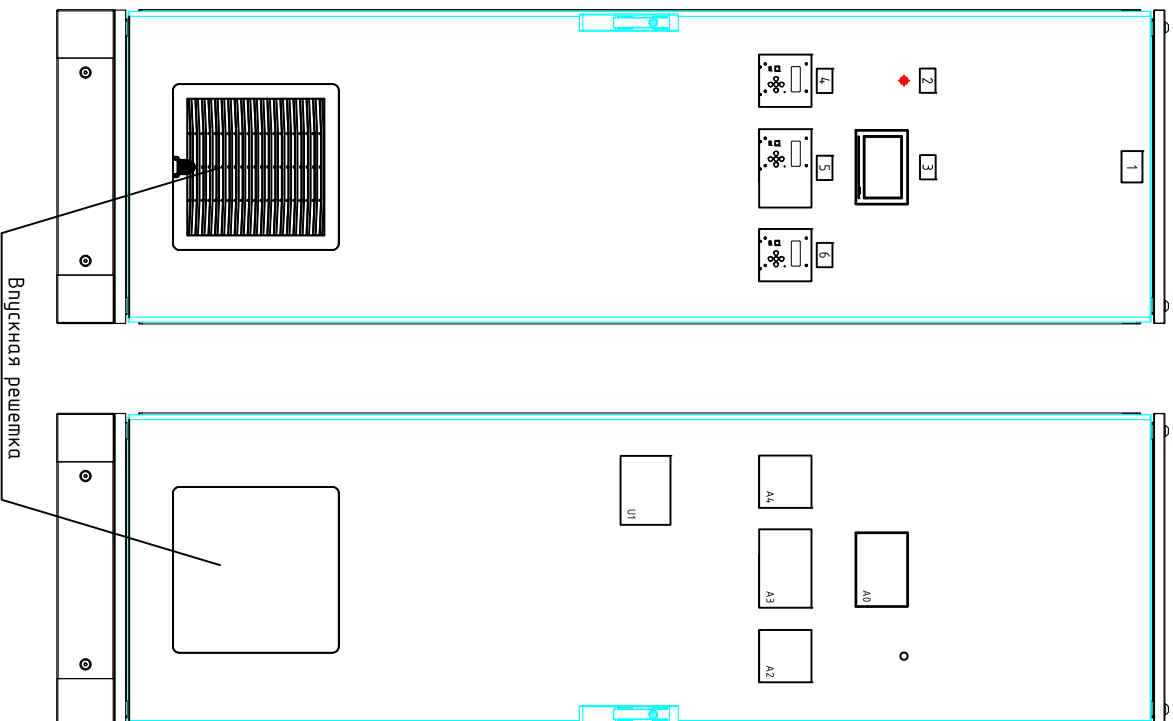


Вид спереди узнигру. Секция 1

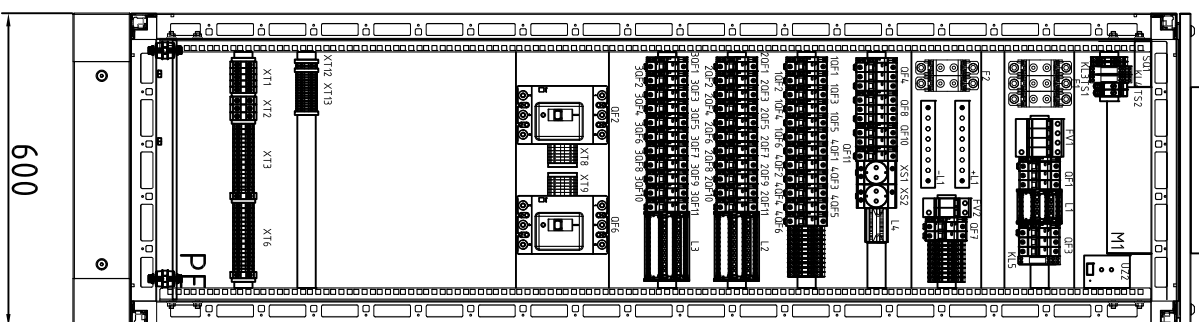

Вид слева узнигру. Секция 1

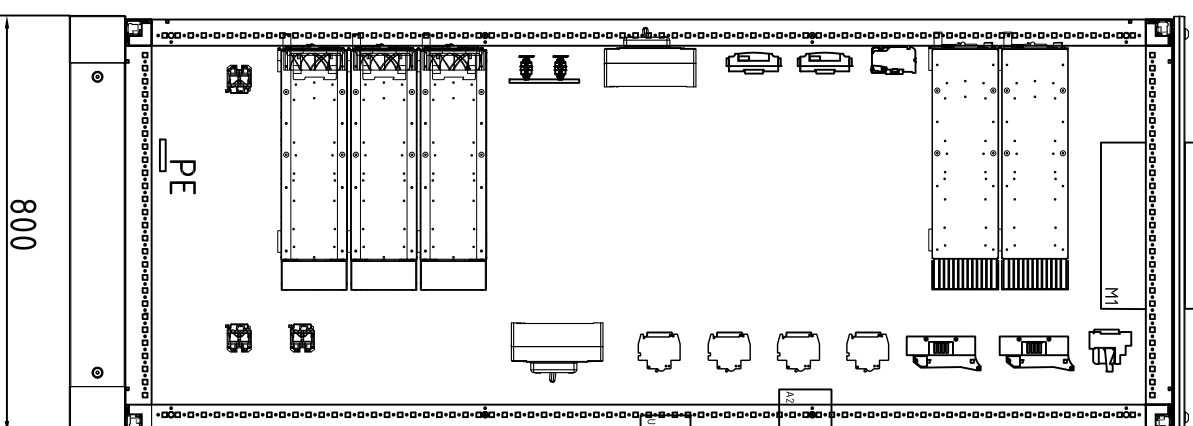

Вид справа узнигру. Секция 1

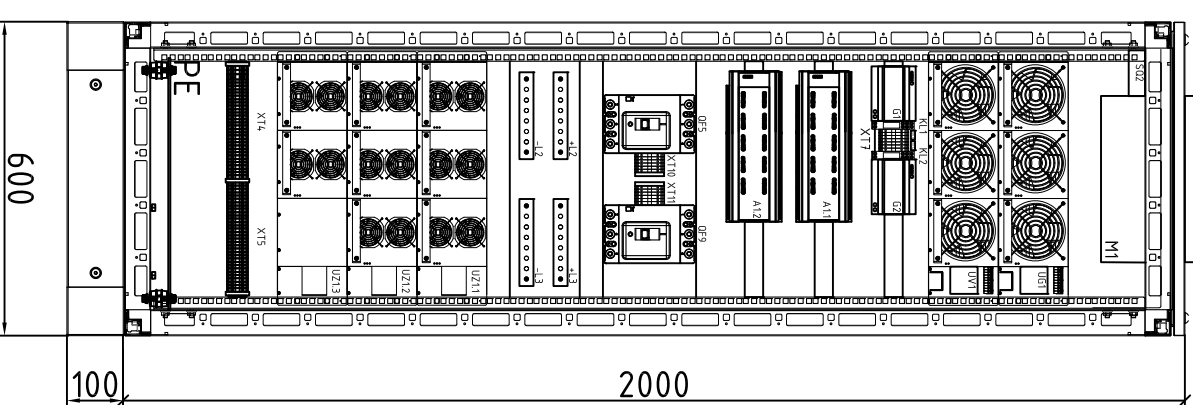

Вид сверху

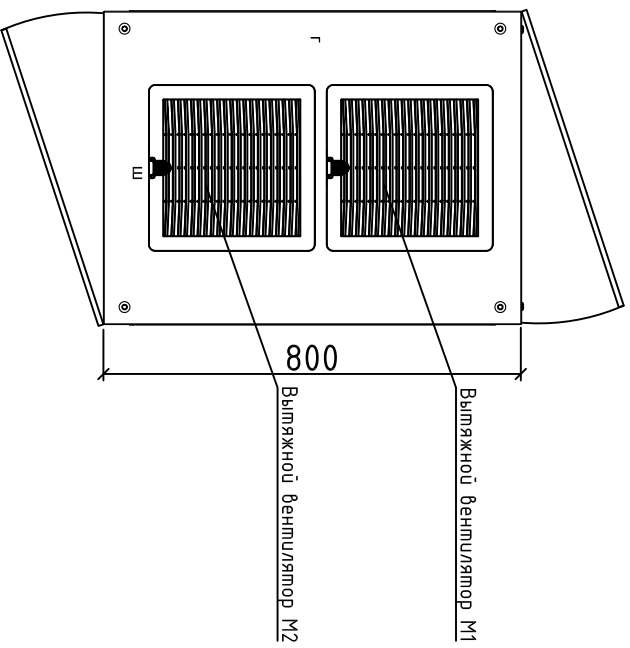


Таблица надписей

| Номер надписи | Текст надписи | Кол. | поз. |
|---------------|---------------------|------|----------|
| 1 | СГЭП | 1 | |
| 2 | Общая неисправность | 1 | HL-(SB1) |
| 3 | Панель оператора | 1 | A0 |
| 4 | УКУ. ЗВУ UG1 | 1 | A2 |
| 5 | УКУ. Инвертор UZ1 | 1 | A3 |
| 6 | УКУ. Конвертер UV1 | 1 | A4 |

| | | | | | |
|--|-------|--------|-------|---------|------|
| Имя | Колуч | Лист | ЧФДОК | Подпись | Дата |
| Разработ | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| И.компр. | | | | | |
| Уинв. | | | | | |
| СГЭП-[380/220][48-2-180/220-20][0] | | | | | |
| СГЭП.271150.0800В | | | | | |
| Система автоматизированного электропитания | | | | | |
| Общий вид | | | | | |
| Смедия | Лист | Листов | | | |
| P | 8 | 1 | | | |